


PANEL

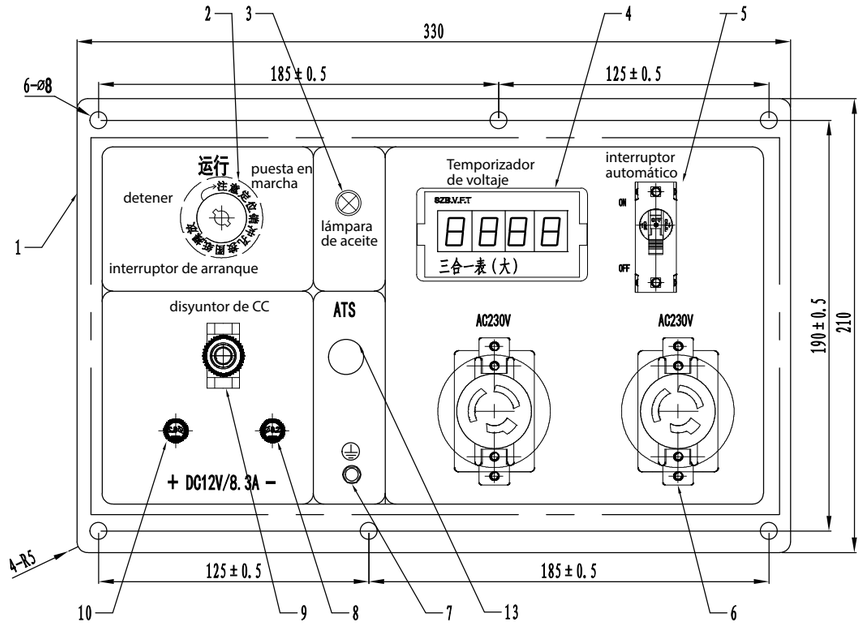


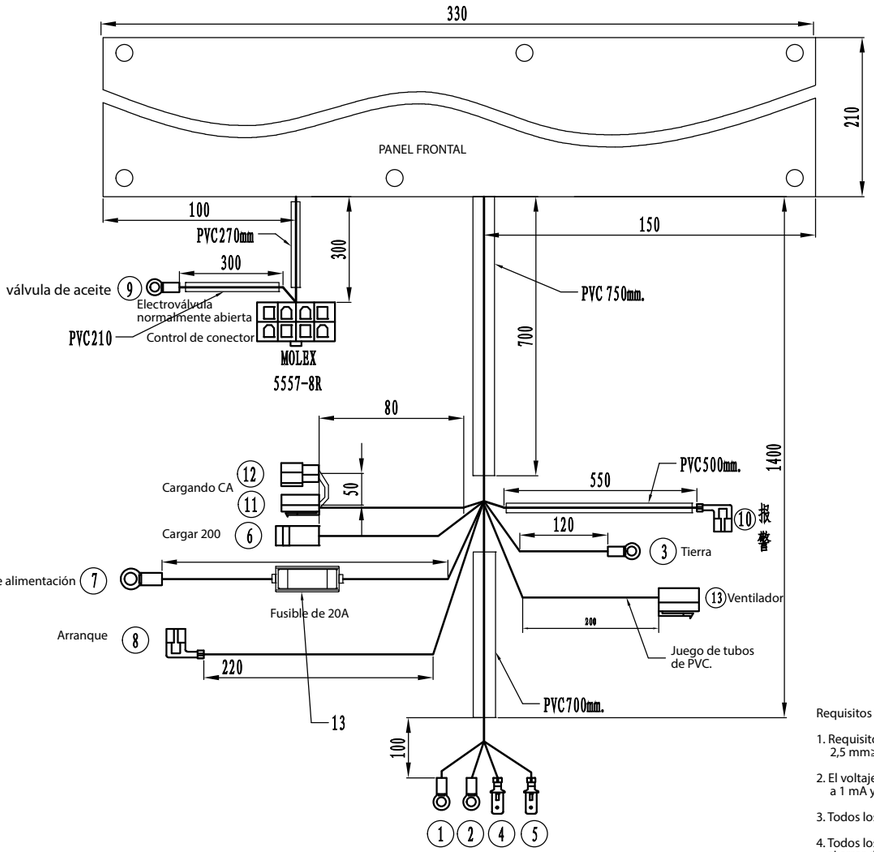

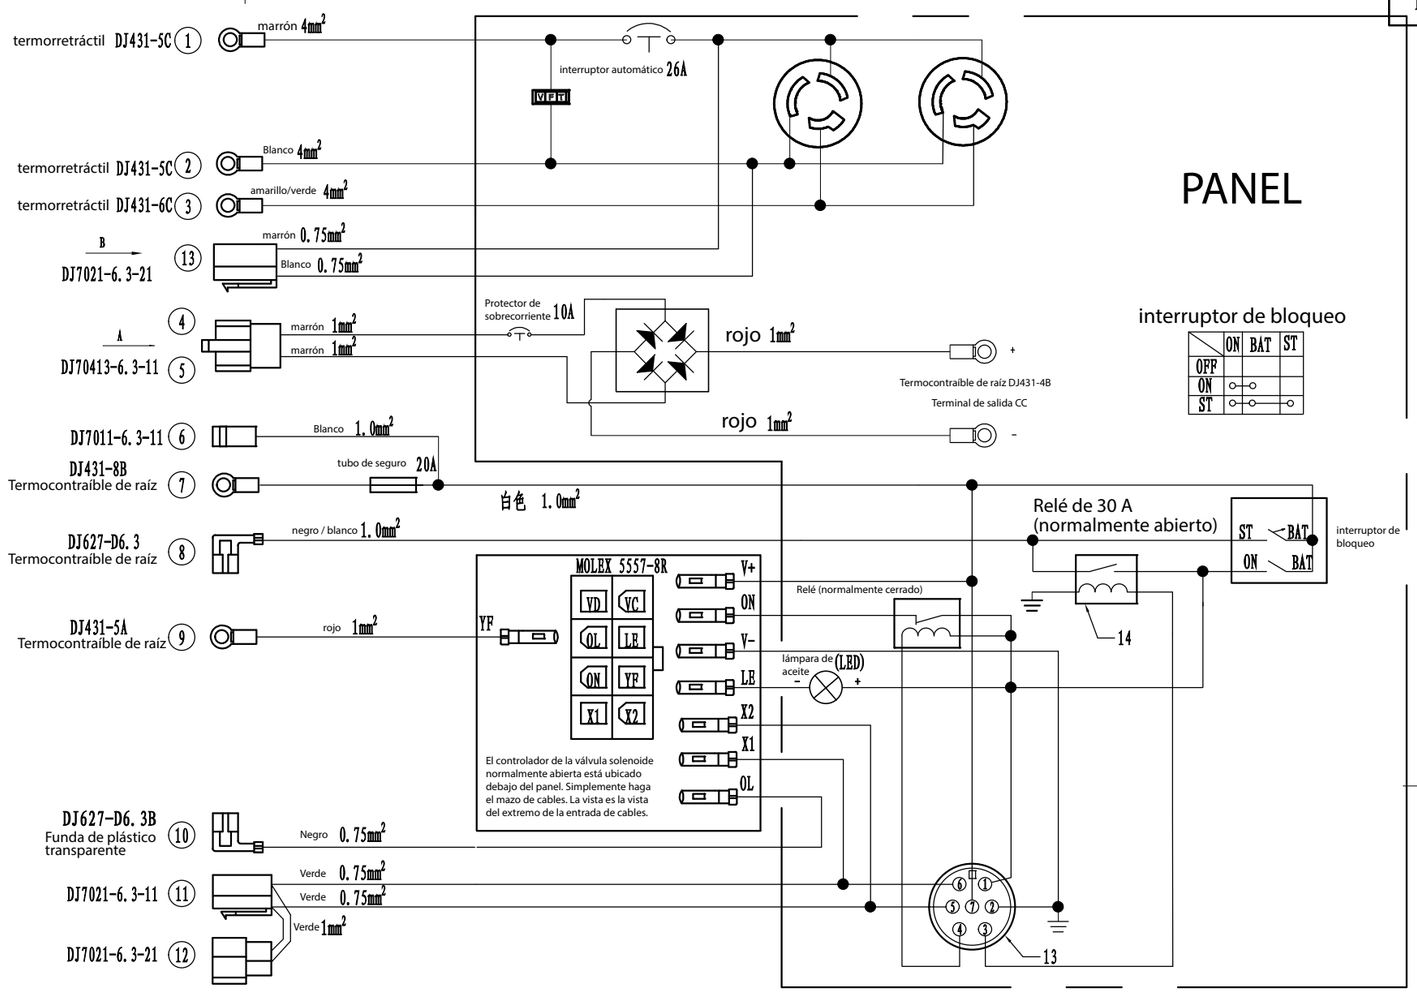

interruptor de bloqueo

	ON	BAT	ST
OFF			
ON	o	o	
ST	o		o

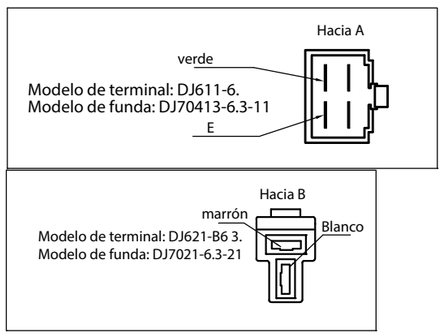

Requisitos técnicos

1. Requisitos de presión para cables y terminales después del engarzado: 0,5 mm≥25N·m, 1 mm≥40N·m, 2,5 mm≥50N·m, 4 m≥ 60N·m;
2. El voltaje soportado de cada grupo de cables a tierra es de 1500 V durante 3 s, la corriente de fuga es inferior a 1 mA y no hay averías, descargas eléctricas u otros fenómenos.
3. Todos los terminales están equipados con las correspondientes cubiertas protectoras.
4. Todos los cables utilizan cables RV-70 certificados por 3C. El tamaño del cable no indicado es de 0,75 mm y el error de longitud del arnés de cableado es de ±10 mm.

Potencia nominal 7,5 50HZ

14		Relé automotriz	2	30A 12V	
13		toma de aviación	1	7 pulgadas DN20, uso con ATS	
12			1		
11		tubo de seguro	1	6x30 20A	
10		Publicación vinculante	1	910/rojo	
9		protector termico	1	Tipo 88, 10A	
8		Publicación vinculante	1	910/negro	
7		Combinación de terminales de tierra	1	Generador universal	
6		Toma antiextracción de 3 orificios estilo chino	2	30A 250V	
5		interruptor automático	1	BSB1-30 1P 33A	
4		Reloj tres en uno (grande)	1	AC250V, muestra única	
3		lámpara de aceite	1	12V LED φ10 rojo	
2		interruptor de bloqueo	1	van Beek	
1		Placa de hierro	1	Q195 t=1.5	
Nº de serie	Compilar Codigo	nombre	cantidad	Númer y Tipo	Preparar Nota

						vB7000DG	
						Conjunto de panel de control (sin control central ATS)	
marca	número	Cambiar número de archivo		Firma	Fecha		
diseño			normalización				
Corrección de pruebas			Refrendar				
Revisar			Aprobación				
Artesanía			aprobar				

marca de escenario	Peso	Proporción
S A B		
1 en total	Imagen 1	